

Ing.
František
Chlouba
Digitálně podepsal
Ing. František
Chlouba
Datum: 2022.03.17
1226:26 +01'00"


Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. § 25 odst. 1 z.č. 13/1997Sb. a §77 odst. 2 písm. b) z.č. 36/12000Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Odshlaseno dne 17.03.2022 pod č.j. KRPL-27707-2/ČJ-2022-180506-02 za podmínky dodržení zejména vyhl. č. 294/2015Sb. a Technických podmínek č. 66 (včetně výstražného osvětlení). Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad (odbor dopravy). Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.

VYSVĚTLIVKY

- projektované zemní kabelové vedení NN
- projektovaná přípojková sítň
- projektovaná rozpojovací sítň
- projektované uzemnění
- projektovaná kabelová spojka NN
- stávající zemní kabelové vedení NN
- stávající rozložené vrchní vedení NN
- stávající rozpojovací sítň
- stávající betonový stoup
- stávající zemní kabelové vedení VN
- stávající hoř. vrchní vedení VN
- kanalizace (SČVK)
- vodovod (SČVK)
- kabelové sdělovací vedení (CETIN)
- kabelové VO (SML)

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

- rozhraní ploch (asfalt, štěrnik, pát. ...)
- volný terén, svah
- síť
- hranice parcely
- hranice rozšířeného ohraničeného území

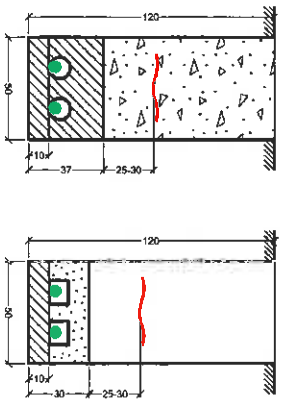

K.Ú. Starý Harcov

PODZEMNÍ ZARÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTYČIT!

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000-1 na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadprouduových jističích prvků v sítích TN-C.

Autorizace		Projektant	
Vladimír Hejral		Ing. Monika Horacká	
Investor: ČEZ Distribuce, a.s.			
Stupeň PD		DPS	
Datum		7 / 2021	
Zakázka		IV-12-4021067	
Měřitko		Výkres č.	
1:250		1	
PROJEKTOVANÝ STAV			

